

**PB-DP SUB-D ZF35TERM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	SUB-D
Nr zam.	<a href="#">1173220000</a>
Typ	PB-DP SUB-D ZF35TERM
GTIN (EAN)	4032248965793
Ilość	1 Szt.

## PB-DP SUB-D ZF35TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	16,8 mm	Głębokość (cale)	0,661 inch
Wysokość	64,6 mm	Wysokość (cale)	2,543 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1,811 inch
Masa netto	94 g		

## Temperatury

Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
------------	---

## Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Cykle wpinania	≥ 200	Dostępny rezystor końcowy	Tak
Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin	Interfejs programistyczny	Nie
Magistrala, interfejs kabla	Złącze sprężynowe	Podstawowy materiał obudowy	ZnAl
Stopień ochrony	IP30	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-20 - +70 °C	Złącze wtykowe i przypisanie pinów	Zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS
kąt odejścia	35°	ryglowanie	UNC4-40
szybkość transmisji danych	12 MBit/s		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## PB-DP SUB-D ZF35TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

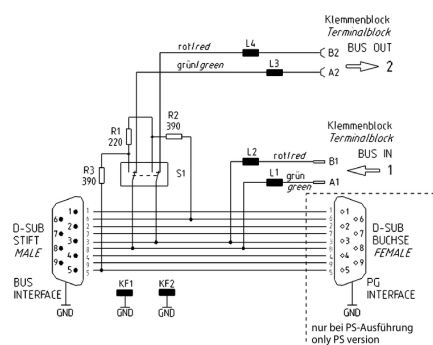


## Montageanleitung: PROFIBUS Bus-Stecker mit interner Kabelklemme




Eingang 1 und Ausgang 2	
L	(30)
L1	24
L2	7
L3	6

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen Busstecker
2433510000	PB-DP SUB-D ZF 180 TERM	62 x 31,6 x 14,8 mm




Eingang 1		Ausgang 2	
L	(30)	L	(35)
L1	24	L1	29
L2	7	L2	7
L3	6	L3	6

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen Busstecker
1173220000	PB-DP SUB-D ZF 35 TERM	64,6 x 42 x 16,8 mm
1173240000	PB-DP SUB-D ZF 35 TERM PS	64,6 x 42 x 16,8 mm



Eingang 1		Ausgang 2	
L	(35)	L	(30)
L1	29	L1	24
L2	7	L2	7
L3	6	L3	6

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen Busstecker
1161870000	PB-DP SUB-D ZF TERM	53,6 x 42 x 16,8 mm
1161880000	PB-DP SUB-D ZF T PS	53,6 x 42 x 16,8 mm




Eingang 1 und Ausgang 2	
L	(30)
L1	24
L2	7
L3	6

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen Busstecker
2004310000	PB-DP SUB-D ZF TERM S7	77,7 x 34,7 x 16,8 mm
2004320000	PB-DP SUB-D ZF T PS S7	77,7 x 34,7 x 16,8 mm

### Schaltbild




### Bus-Terminierung





Diese Produkte sind für den Einsatz an Betriebsorten gemäß (National Electric Code) NFPA 79, bis Verschmutzungsgrad 2 zugelassen.

(Dargestellt 1173240000)

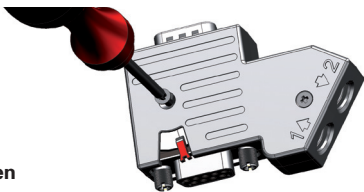

**Die Befestigungsschrauben lösen**  
mit Pozidriv-Schraubendreher PZ1

**Busstecker in geöffnetem Zustand**  
ohne Gehäuse-Deckel und ohne Schirmbügel.




**Profibus-Kabelmantel gestuft abisolieren**  
(siehe Artikel)  
in einem Step mit mehrstufigen Abisolierwerkzeug (empfohlen Weidmüller CST vario) oder in mehreren Steps mit Standard-Abisolierwerkzeuge. Einzeladern abisolieren mit Abisolierzange (empfohlen Weidmüller STRIPAX).



### Käfigzugfeder-Klemmen öffnen

Schraubendreher mit Klinge 2,5 x 0,4 in weiße Betätigungsschieber einführen und nach vorne schieben (Pfeil 1) in Richtung Kabelausgang.

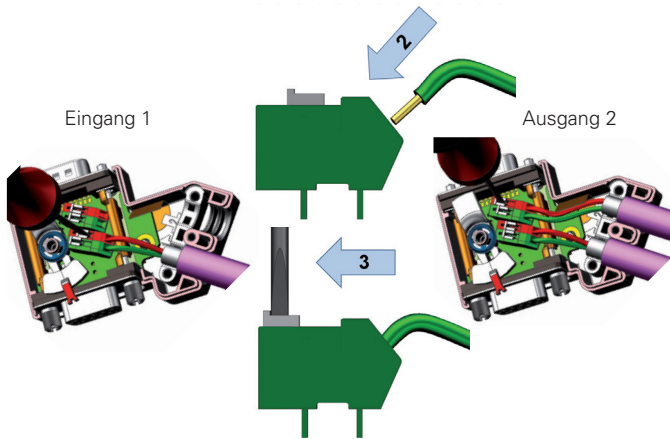

### Abisolierte Einzeladern für ankommendes Profibus-Kabel


jeweils in die Klemmen A1 und B1 einführen (Pfeil 2) und Käfigzugfederklemmen schließen (Pfeil 3).

### Abisolierte Einzeladern für abgehendes Profibus-Kabel

jeweils in die Klemmen A2 und B2 einführen (Pfeil 2) und Käfigzugfederklemmen schließen (Pfeil 3).


### Achtung! bei SPECIAL und COMPACT

Der Schalter für den Abschlusswiderstand darf nur betätigt werden solange der D-Sub Stecker nicht schraubverriegelt ist.

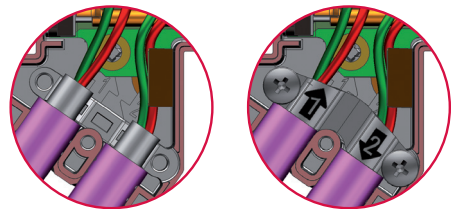

### Schirmbügel anziehen

Darauf achten, dass Kabelschirm flächig auf vorderer Kabelschirmauflage aufliegt (siehe linkes Bild). Die Befestigungsschrauben anziehen mit Pozidriv-Schraubendreher PZ1.  
Anzugsmoment: max. 0,3 Nm.

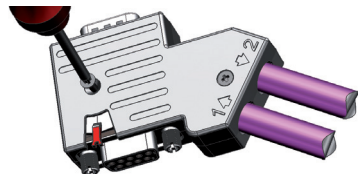


### Gehäusedeckel verriegeln

Die Befestigungsschrauben anziehen mit Pozidriv-Schraubendreher PZ1  
Anzugsmoment: max. 0,3 Nm.



### Bus-Terminierung (Abschlusswiderstände) Aus/Ein

Den Schalterhebel beim Busabschluss für aktive Terminierung in die Position „ON“ stellen. Für den eingangsseitigen Busabschluss beim 1. Teilnehmer, das abgehende Bus-Kabel auf der Eingangsseite (1) anschließen und den Schalterhebel in Position „ON“ stellen.

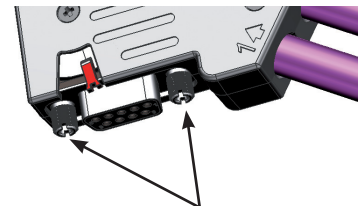

### Befestigung am D-Sub der Profibus-Schnittstelle


Anzugsmoment der Rändel-Verriegelungsschraube: max. 0,3 Nm.

Mounting Instruction:  
PROFIBUS Bus Connectors with internal cable clamp




Input 1 and Outout 2	
L	(30)
L1	24
L2	7
L3	6

Part No.	Description	Dimensions Bus Connector
2433510000	PB-DP SUB-D ZF 180 TERM	62 x 31,6 x 14,8 mm




Input 1		Outout 2	
L	(30)	L	(35)
L1	24	L1	29
L2	7	L2	7
L3	6	L3	6

Part No.	Description	Dimensions Bus Connector
1173220000	PB-DP SUB-D ZF 35 TERM	64,6 x 42 x 16,8 mm
1173240000	PB-DP SUB-D ZF 35 TERM PS	64,6 x 42 x 16,8 mm



Input 1		Outout 2	
L	(35)	L	(30)
L1	29	L1	24
L2	7	L2	7
L3	6	L3	6


Part No.	Description	Dimensions Bus Connector
1161870000	PB-DP SUB-D ZF TERM	53,6 x 42 x 16,8 mm
1161880000	PB-DP SUB-D ZF T PS	53,6 x 42 x 16,8 mm




Input 1 and Outout 2	
L	(30)
L1	24
L2	7
L3	6

Part No.	Description	Dimensions Bus Connector
2004310000	PB-DP SUB-D ZF TERM S7	77,7 x 34,7 x 16,8 mm
2004320000	PB-DP SUB-D ZF T PS S7	77,7 x 34,7 x 16,8 mm

Circuit diagram

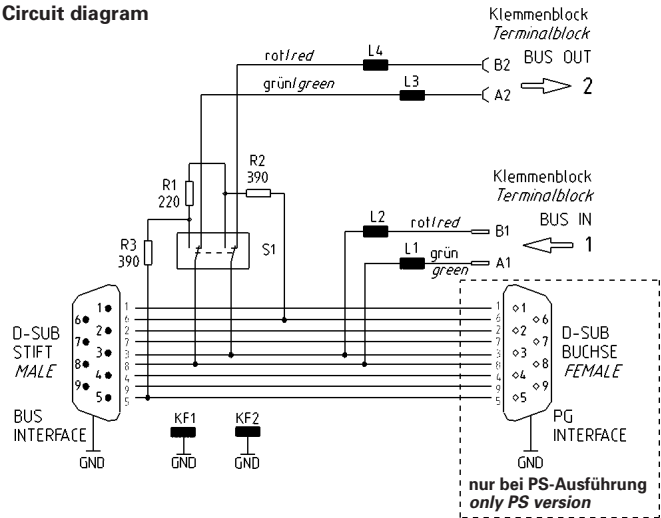


Bus Termination




For use in NFPA 79 Applications only.  
Suitable for pollution degree 2 environment only.

(Shown 1173240000)

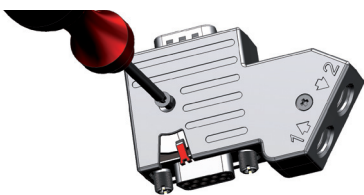


Remove the 2 fixing screws  
with Pozidriv screwdriver PZ1




Bus connector in open condition

without housing cover and without  
shield clamp. Clamps: Position of white  
locking slide for clamp close or open.




Strip off Profibus cable in one step  
with multi-stage strip off tool  
(recommended Weidmüller CST vario)  
or with standard strip off tool in a few steps.  
Strip off single wires to 6 +/-1mm and  
with strip tool (recommended Weidmüller  
STRIPAX).

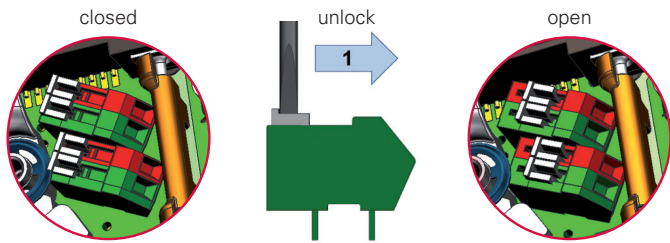

Opening of cage clamp terminals


To open the terminals insert screwdriver with blade 2,5 x 0,4 into the  
white locking slide and move them forward (toward the cable output).

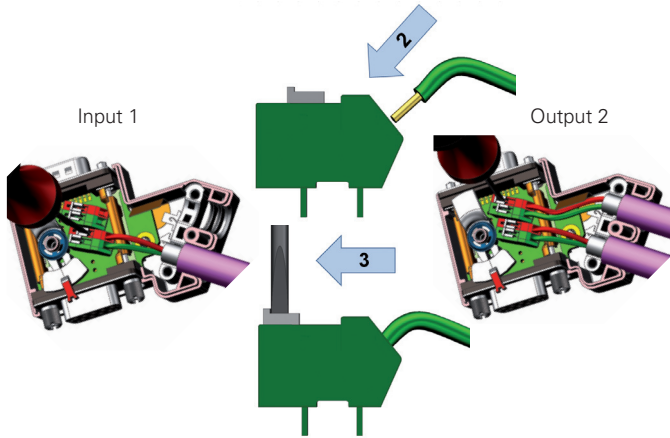

Insert the cable wires for the  
terminals Profibus cable  
into the clamps A1 and B1 (2) and  
close the terminals (3).


Insert the cable wires for the  
outgoing Profibus cable  
into A2 and B2 (2) and close the  
terminals (3).

**Attention! For SPECIAL and COMPACT**  
Only operate termination switch if the D-Sub connector is not screw  
locked.

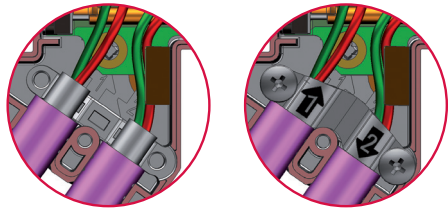

Turn on shield clamp

Take care, that the cable shield lay fully on front cable shield support  
(see left picture). Lock on the 2 fixing screws with Pozidriv  
screwdriver PZ1.  
Torque: max. 0,3 Nm.

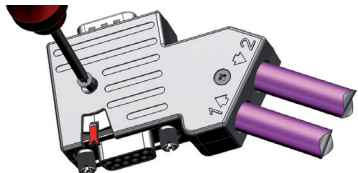


Locking of housing cover

Tighten the 2 fixing screws with Pozidriv screwdriver PZ1  
Torque: max. 0,3 Nm.



Bus termination (termination resistors) OFF/ON

For the bus termination with active termination move the switch lever to  
position "ON". For the bus termination for the 1st participant on the input  
side the output bus cable needs to be terminated on the input side (1) and  
move the switch lever to the position "ON".

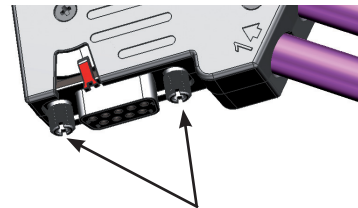

Mounting on the D-Sub of the Profibus interface

Torque of knurled locking screw: max. 0,3 Nm.